



KRYCIE MRIEŽKY

TECHNICKÉ PODMIENKY

TPT 08-11

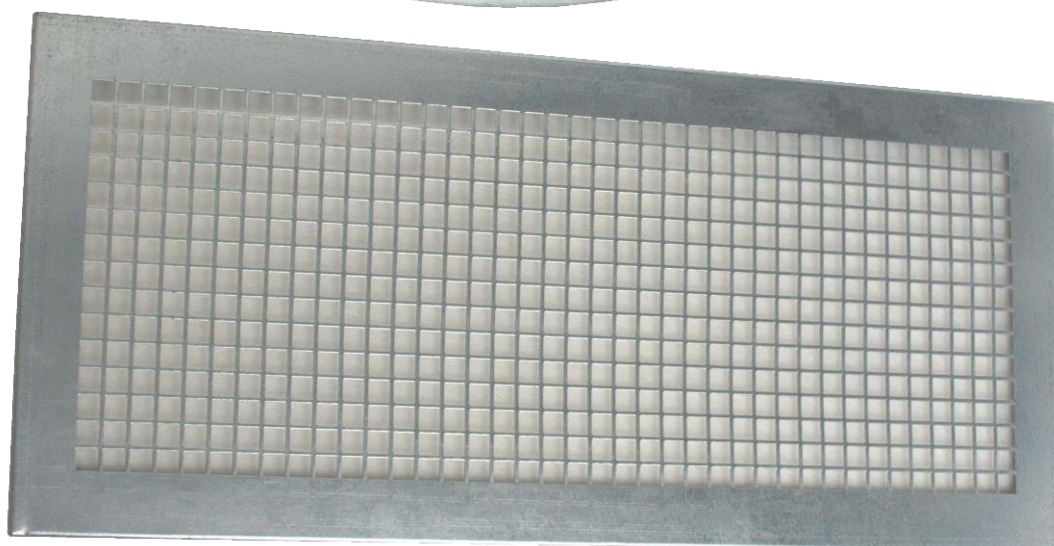

Rumanová 144, 951 37
Slovenská Republika
Tel.: 00421 / 37 / 6588391
Fax.: 00421 / 37 / 6588390
www.technov.sk
technov@technov.sk



Tieto technické podmienky určujú veľkosti, vlastnosti, rozsah použitia a vyhotovenie prevedenia krycích mriežok vyrábaných a používaných vo firme TECHNOV s.r.o. a platia pre projektovanie, objednávanie, výrobu, preberanie, dodávku a používanie týchto výrobkov od 01. 04. 2010.

1. VŠEOBECNE

Krycie mriežky slúžia na prívod a odvod vzduchu v systéme vetrania a vykurovania budov v rozsahu teplôt od 0°C do 80°C.

Mriežky sa vyrábajú pre zabudovanie do potrubia alebo do steny. Funkčnosť mriežky spočíva v estetickom zakrytí otvoru.


Krycie mriežky KM sú dodávané:

- hranaté H
- kruhové K
- s rámikom do potrubia
- s rámikom do steny

PREVEDENIA KRYCÍCH MRIEŽOK:

KMH


Krycia mriežka hranatá

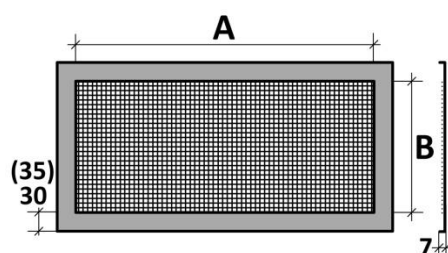

Obr.č. 1 KMH krycia mriežka hranatá

KMHN


Krycia mriežka hranatá s nadstavcom

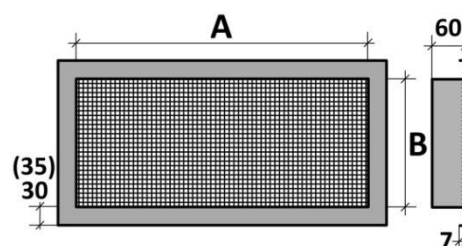

Obr.č.2 KMHN krycia mriežka hranatá s nadstavcom

KMK


Krycia mriežka kruhová

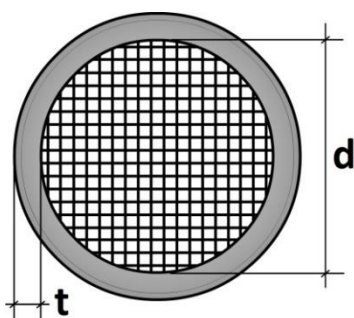

Obr.č. 3 KMK krycia mriežka kruhová

KMKN


Krycia mriežka kruhová s nadstavcom

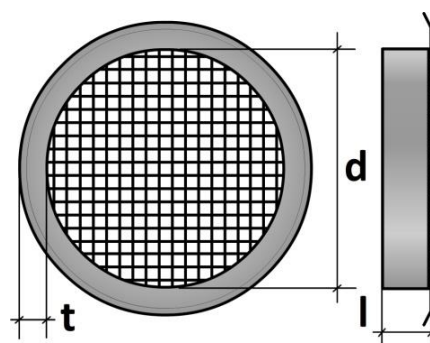

Obr.č. 4 KMKN krycia mriežka kruhová s nadstavcomí

Materiálové prevedenie

Krycie mriežky a rámy sú štandardne vyhotovené z pozinkovaného plechu DX51D Z275MAC, s možnosťou povrchovej úpravy RAL. Po dohode s výrobcom je možné vyrobiť krycie mriežky z materiálu nerez a hliník (Al).




2. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Použité materiály: Krycia mriežka sa vyrába z oceľových profilov z dierovaného alebo páleného plechu. Mriežka sa vyrába z dierovaného pozinkovaného plechu (prevedenie Comfort), alebo krycieho sita 10x10mm (prevedenie Standard) s upevňovacím rámikom . Upevňovací rámik pozostáva z pozinkovaného oceľového plechu a je vo vyhotovení do potrubia, kde je prichytený o potrubie nitom alebo skrutkou a ďalej vo vyhotovení do steny, kde je prichytený do steny pomocou zamurovanej spony.



2.1 SPÔSOB OBJEDNÁVANIA

V objednávke krycej mriežky je potrebné uvádzať značenie krycej mriežky, menovitý rozmer, materiálové prevedenie, konštrukčné prevedenie, počet objednaných kusov a druh rámiu.

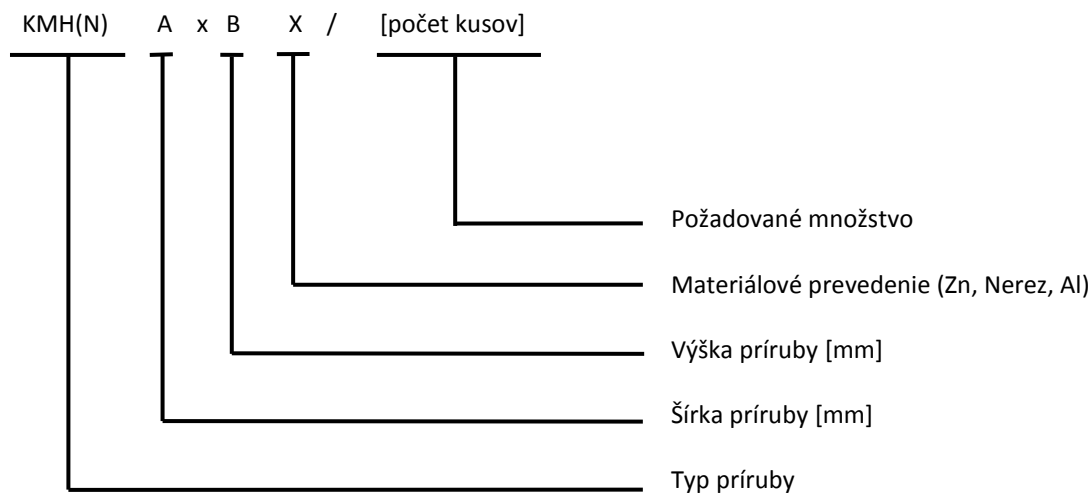


Príklad objednávky hranatej krycej mriežky veľkosti rozmerov A=300 mm, B=200 mm, v zinkovom prevedení, bez nadstavca:

KMH 300 x 200 Zn / 1 ks

Príklad objednávky hranatej krycej mriežky s nadstavcom veľkosti rozmerov A=400 mm, B=400 mm, v zinkovom prevedení:

KMHN 400 x 400 Zn / 1 ks

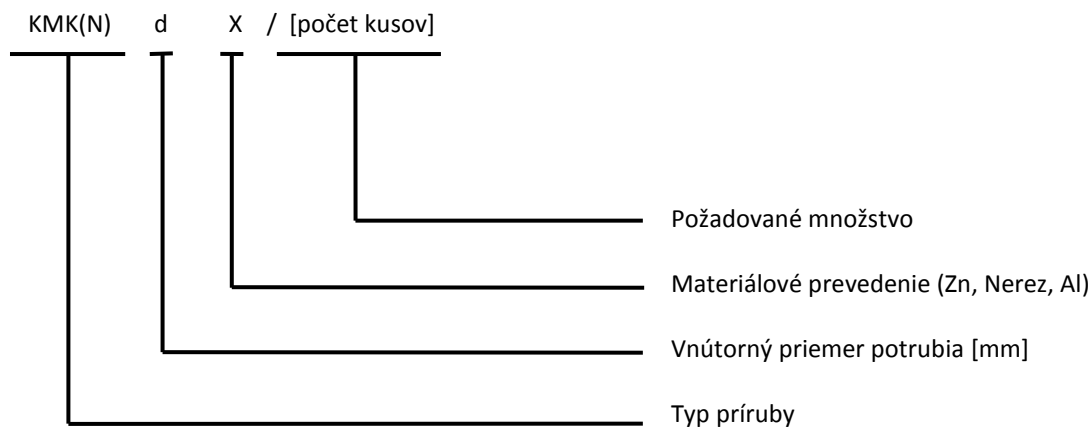


Príklad objednávky kruhovej krycej mriežky priemeru d=315 mm v zinkovom prevedení, bez nadstavca:

KMK 315 Zn / 1 ks

Príklad objednávky kruhovej krycej mriežky priemeru d=500 mm v zinkovom prevedení s nadstavcom:

KMKN 500 Zn / 1 ks



3. KONTROLA, BALENIE, RPEBERANIE A ZÁRUKA

Kontrola kvality výrobku prebieha kontinuálne od začatia výroby daného komponentu u výrobcu trojstupňovo, v zmysle platných vnútropodnikových predpisov. Kontrolu vykonávajú certifikované osoby znalé danej problematiky. Hotový výrobok je po ukončení výroby zabalený do krycieho papiera a bublinkovej fólie a následne doručený na miesto podľa požiadaviek zákazníka. Spolu s dodacím listom je odovzdaný zákazníkovi po podpísaní dodacieho listu. Výrobca poskytuje záruku na výrobok v zmysle platných predpisov na dobu počas 24 mesiacov od odovzdania výrobku.

4. MONTÁŽ A SERVIS.

Montáž krycích mriežok spočíva v pripravení a osadení mriežky do potrubia alebo na stenu. Krycie mriežky je potrebné udržiavať čisté, aby sa nezmenšoval prietokový prierez mriežky.

5. DODATOK

Všetky odchýlky od týchto technických podmienok je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo na technickú inováciu a nie je povinný túto zmenu zákazníkom dopredu oznamovať.

Súvisiace dokumenty:

STN EN 1505 Vetrание будов. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy štvorhranného prierezu.

STN EN 1506 Vetrание будов. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy kruhového prierezu.